


Madame la Directrice

Hier, jeudi 20 juillet, l'alarme incendie s'est déclenchée inopinément sur le site de Paganini qui en conséquence a dû être évacué.

Cette opération s'est avérée véritablement chaotique et a mis en lumière de graves dysfonctionnements matériels susceptibles de mettre en péril la sécurité des agent-es.

En effet, la porte d'entrée principale était fermée et maintenue close par la chaîne qui assure désormais sa fermeture en dehors des heures d'ouverture au public.

(Voir photo ci-dessous :)

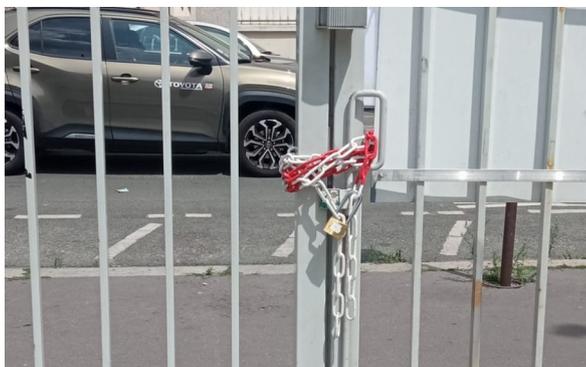

Seul l'accès « entrée du personnel » permettait l'évacuation mais la porte d'accès PMR (le portillon) qui doit théoriquement s'ouvrir en cas de déclenchement de l'alarme incendie est demeurée résolument close. **En conséquences, seul le tourniquet est resté fonctionnel contraignant les collègues à évacuer le site un par un.**

Cette modalité de sortie est par nature incompatible avec les nécessités d'une évacuation d'urgence et nous ne pouvons qu'exprimer un réel soulagement que le déclenchement de l'alarme ait été « accidentel ». Que serait-il advenu si un incendie avait réellement ravagé les lieux ?

Ce déclenchement intempestif aura au moins eu le mérite de mettre en lumière les dangereuses insuffisances en matière de sécurité du site : l'évacuation des collègues de Paganini s'est en effet traduite par la création d'une longue file d'attente le long du bâtiment pour accéder puis franchir le tourniquet.

(Voir Photo ci-dessous)



L'opération a par ailleurs nécessité un temps relativement LONG, ce qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques en d'autres circonstances.

Par conséquent plusieurs questions - *auxquelles nous aimerions avoir des réponses précises* - se posent :

- Les accès du site sont-ils désormais de nouveau fonctionnels et permettent-ils d'être ouverts rapidement et aisément conformément à leur usage originel ? Ce matin le tourniquet était en panne et nécessitait la présence d'un agent de la gestion de site pour permettre l'accès au site aux collègues.
- Depuis les incidents d'hier, les réparations nécessaires ont-elles notamment eu lieu pour mettre fin au dysfonctionnement du dispositif de sécurité qui prévoit, en cas de déclenchement de l'alarme incendie, l'ouverture automatique du portail PMR (indispensable pour une fluidification des flux de sortie en cas d'évacuation d'urgence) ? A noter que depuis son installation le portillon dysfonctionne régulièrement, tantôt refusant de s'ouvrir, tantôt s'ouvrant tout seul alors qu'il n'y a personne.

Pour Solidaires Finances Publiques Paris, il n'est pas envisageable de continuer à faire travailler des agent-es sur ce site tant que les dispositifs permettant leur évacuation d'urgence ne sont pas remis en état.

Il s'agit là d'une exigence élémentaire en matière de sécurité. Une exigence qui se fait d'autant plus ressentir que le site de Paganini semble tout particulièrement exposé.

En effet, dans la nuit du 29 au 30 juin 2023, le bâtiment a déjà été pris pour cible de l'expression de la colère qui s'est exprimée après que le jeune Mahel ait été abattu par la Police à Nanterre. Des destructions ont justement affecté les accès du site de Paganini et un incendie a causé certains dégâts notamment en façade.

(Voir photos ci-dessous) :



À ce stade, une autre question se pose : après ces incidents, les dispositifs de sécurité du site (et notamment l'ouverture de l'accès PMR au cas de déclenchement de l'alarme) ont-ils fait l'objet d'un contrôle de leur bon état de fonctionnement avant de permettre la réouverture du site dès le lundi 3 juillet ? Sachant que l'accueil au public a lui-même été ré-ouvert au public de façon précipitée (dès le mardi 4 juillet et avant même qu'un véritable nettoyage des locaux couverts de saie ait pu être dûment effectué), il nous semblerait particulièrement choquant que la sécurité des agent-es du site ait pu être à ce point négligée.

Plus récemment encore, mercredi 19 juillet dans la matinée, une voiture positionnée à proximité immédiate et directe du site était elle aussi incendiée et a nécessité l'intervention des pompiers démontrant la réalité des risques des locaux de Paganini.

(Voir photos ci-dessous) :



Nous vous demandons par conséquent de tout mettre en œuvre pour ne plus mettre en péril la sécurité des agent-es qui ne doivent plus être exposés à de tels dangers que ceux révélés par les dysfonctionnements d'hier.

Cordialement,

Magali POUCKET et Gregory CARPENTIER

Pour Solidaires Finances Publiques Paris.